


ULOŽENÍ V KOMUNIKACI

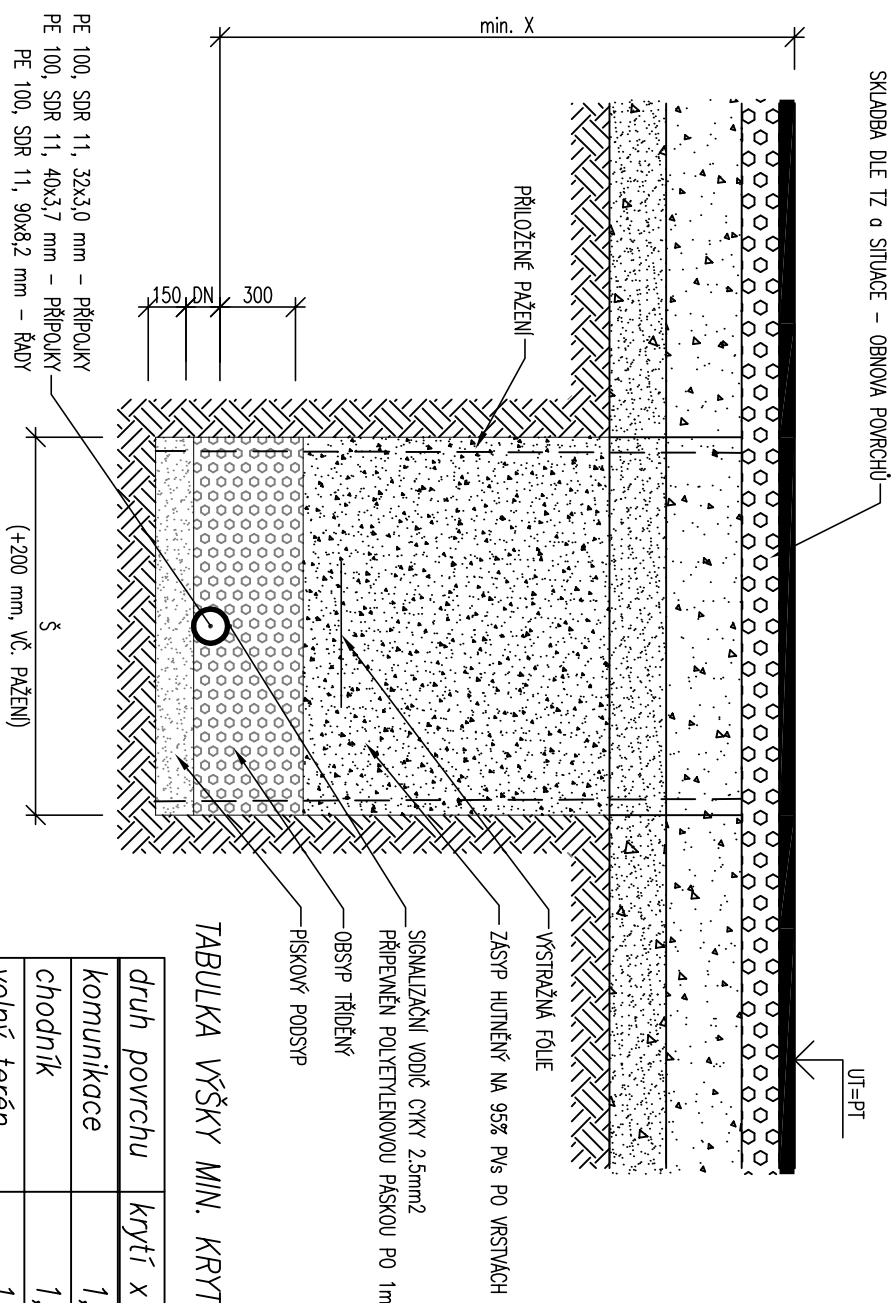

TABULKA VÝŠKY MIN. KRYTÍ VODOVODU:

druh povrchu	kytí x (m)
kommunikace	1,5
chodník	1,2
volný terén	1,2

NEJMEŇŠÍ ŠÍŘKA PRACOVNÍHO PROSTORU (Š)

V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DNA NA HLOUBCE RÝHY

TABULKA 1

Hloubka rýhy h	zapažená rýha š
$1,00\text{m} \leq h \leq 1,75\text{m}$	0,8m
$1,75\text{m} < h \leq 4,00\text{m}$	0,9m
$h > 4,00\text{m}$	1,0m

TABULKA 2

DN	zapažená výška s
≤ 225	OD + 0,40m
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50m
> 350 až ≤ 700	OD + 0,70m
> 700 až ≤ 1200	OD + 0,85m

Paré:	VYSOKÉ NAD JIZEROU – OPRAVA VODOVODNÍHO ŘÁDU ul. Františka Vodseďálka, ul. Staroveská, k.ú. Vysoké nad Jizerou		
Objednatel:	 město Vysoké nad Jizerou Náměstí Dr. Karla Kramáře 227 512 11 Vysoké nad Jizerou IČO: 00276294	Zpracovatel ČÁSTI:	
Místo:	ul. Františka Vodseďálka, ul. Staroveská, k.ú. Vysoké nad Jizerou	 Pvk Projekt s.r.o. Projektování, inženýrská činnost Hluboká 279, 511 01 Turnov www.pvkprojekt.cz, Tel.: +420 484 840 467 email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz	Ing. Petr Koldovský, Ing. Zdeňka Čiháková
Část:	SO 300 - OPRAVA VODOVODNÍHO ŘÁDU	Vypracoval:	Odpovědný projektant:
Výkres:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	Datum:	02.2019
		Měřtko:	1:20
		Stupeň:	OHL. OPRAVY
		Zak. č.:	19 - T005
		Č. výkresu:	Revize:
		04	0